ŘEZ C - C'

NÁRYS ROZVODNY

OBJEKT
OVLÁDÁNÍ A MĚŘENÍ

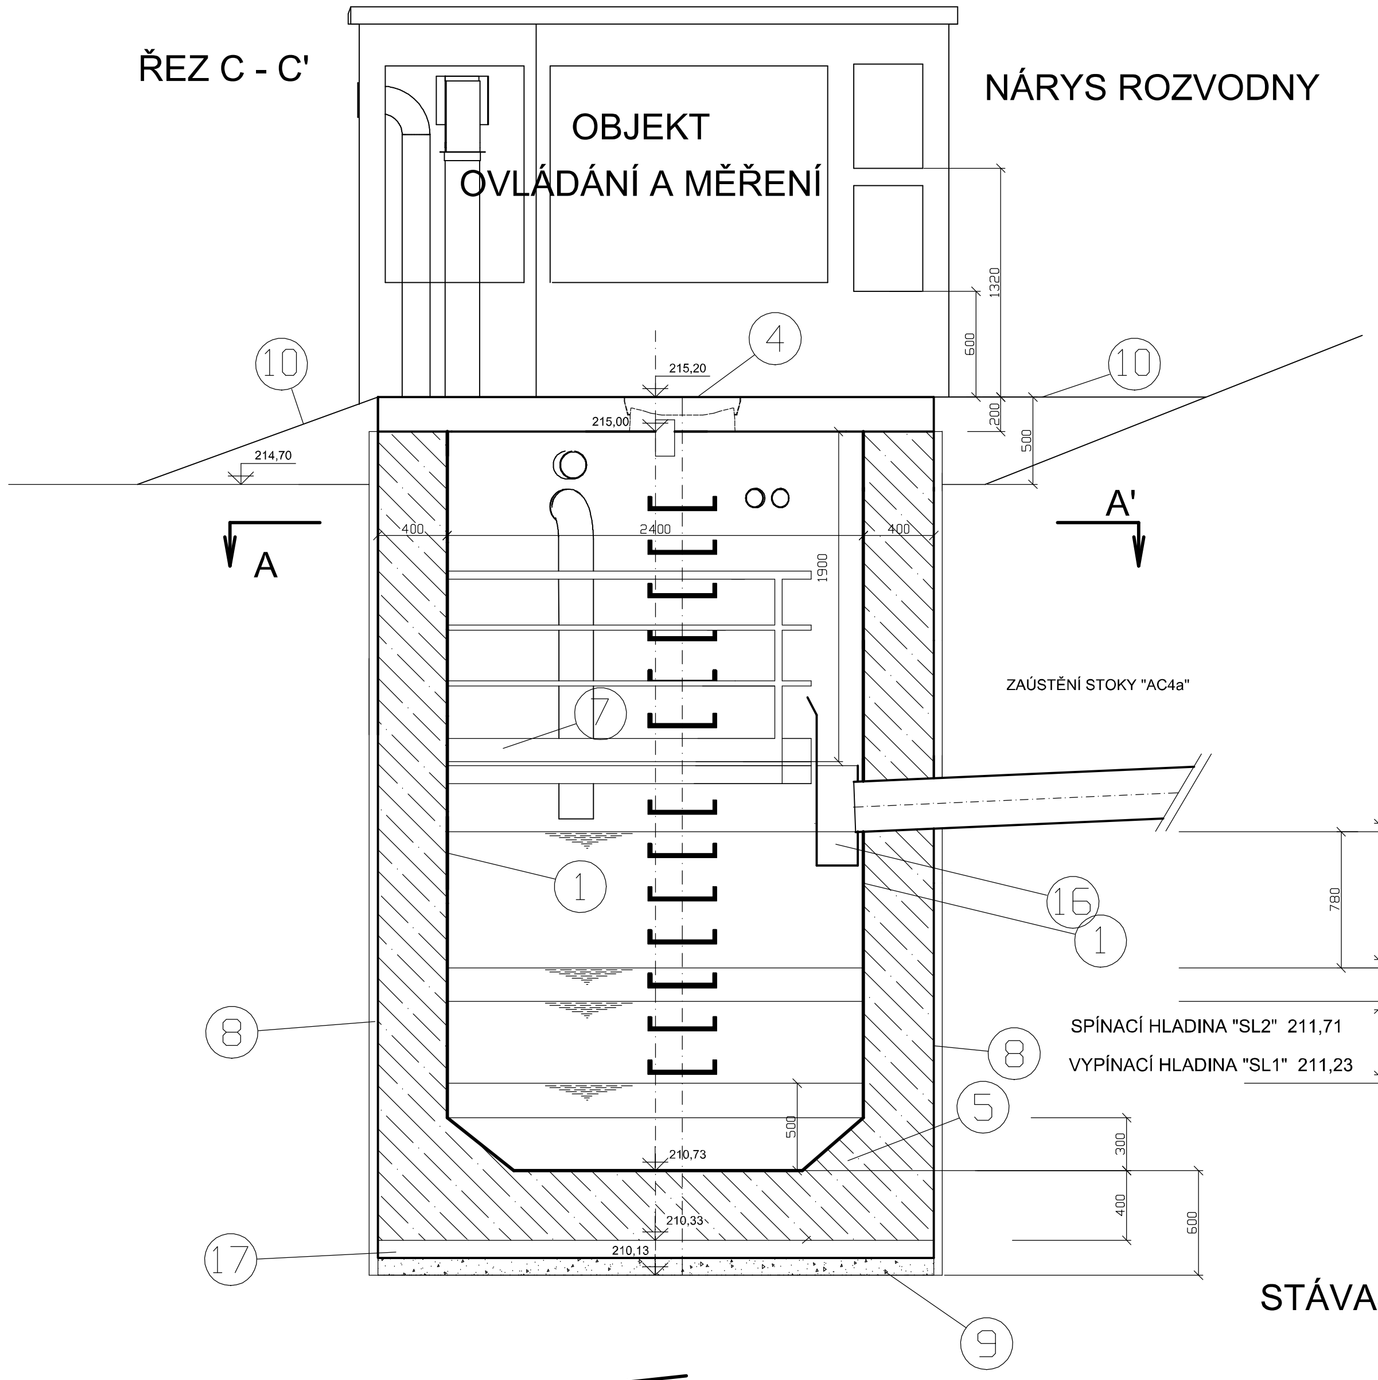

BOKORYS ROZVODNY

OBJEKT
OVLÁDÁNÍ A MĚŘENÍ

ŘEZ B - B'

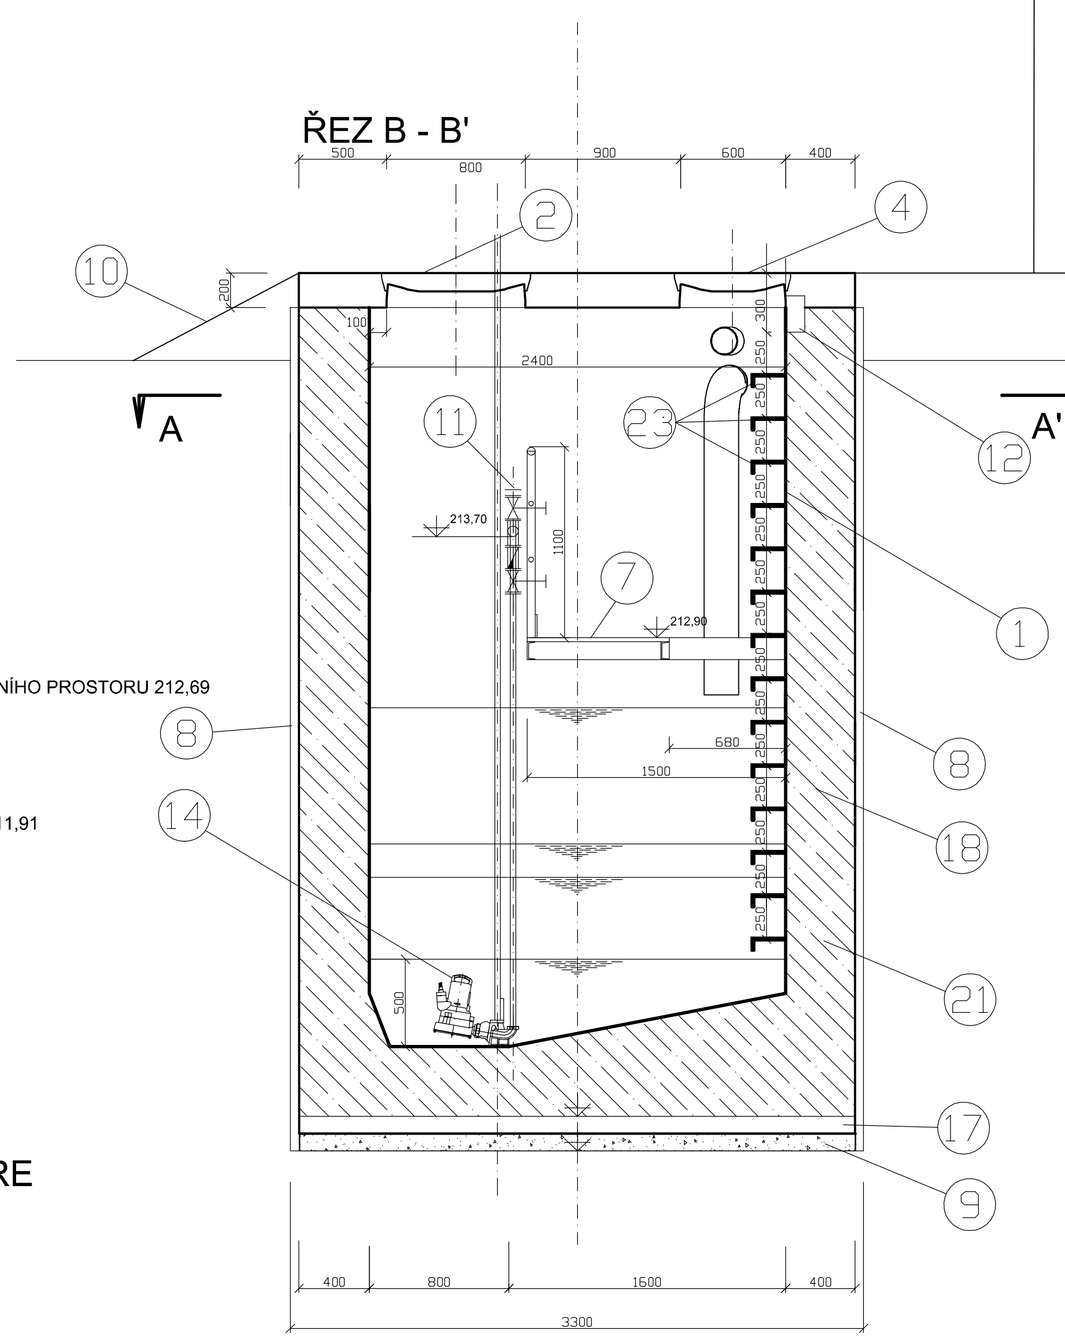

ŘEZ A - A'

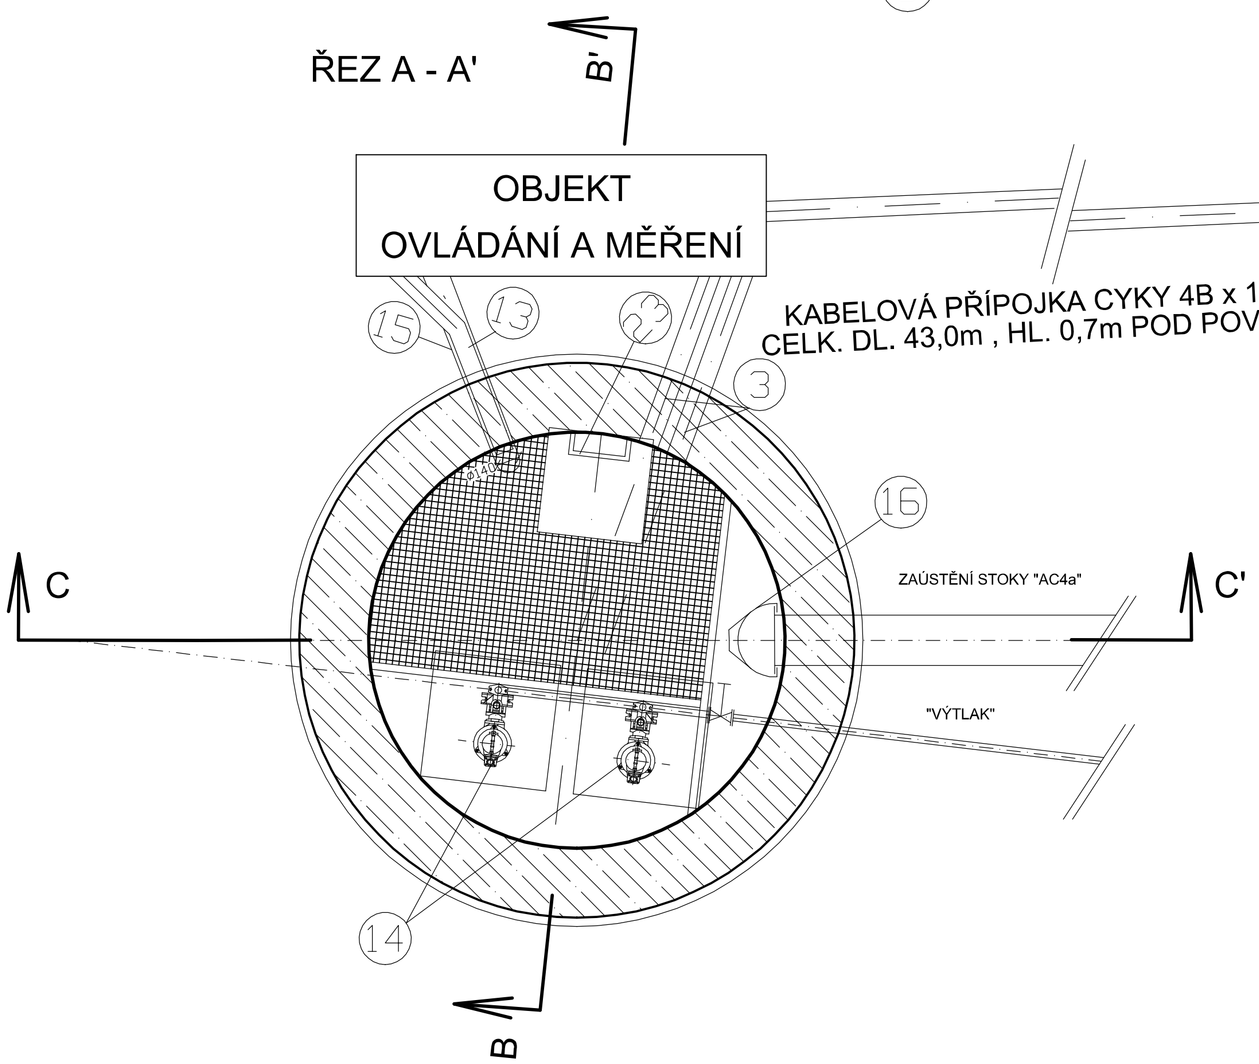

STÁVAJÍCÍ ZAŘÍZENÍ PRE

ROZŠÍŘENÍ SP5 - JISTIČ 3x25A(C) + ELMĚR

KABELOVÁ PŘÍPOJKA CYKY 4B x 10mm2
CELK. DL. 43,0m , HL. 0,7m POD POVRCHEM

Pozn.:

Konstrukce PP s propojením na ocel výztuž včetně výkresů bet. výztuže, nerezové konstrukce podesty a detaily ostatních zámečnických výrobků jsou součástí dílenské dokumentace zhotovitele dle požadavků provozovatele.
V případě výhodnějších cen je možné použít variantu prefabrikované nádrže s příslušnými certifikáty kvality, především vodotěsnosti

LEGENDA:

1	Vnitřní "ztracené bednění" z PP svařovaných desek tl. 20 mm
2	2x poklop 800x800 typ OCL-008-SUS fa. HV Robea
3	Kabel el. přípoky s automatikou ovládání čerpadel včetně dálkového přenosu GSM havarijních stavů a čítače průtoku v chráničkách 2x100
4	1x poklop 600x600 typ OCL-008-SUS fa. HV Robea
5	Výplňový beton beton HV4 B12.5
6	Kalník - vypouštěcí potrubí
7	Ocelová nerez konstrukce podesty z I - 100mm osazená umělohm. pororošty (popř. nerez) tl. 30mm s trubkovým zábradlím
8	Pažení stavební jámy
9	Štěrkopískový podsyp
10	ČTÚ
11	Přípojka proplach tlak.vodou - "C"
12	Kapsové stupadlo
13	Samovolné větrání DN150 PE
14	Čerpadla kalová "PIRANHA" S17/2D - 2 ks s mělnícím zařízením včetně nerezového technologického vybavení (zpět.klapky...)
15	Nucené větrání DN200 PE
16	Odrazový tlumící segment - vytahovací
17	Podkladní deska B-7,5
18	Postupná betonáž C25/30-XF1-S4
19	Ocel.nerez. nosníky U 100 (vetknutí 150 mm)
20	Okopový nerez. plech 10 x 100
21	Přivařená PP žebra s uchycením k ocel. výztuži
22	Výtlak PE 100 ČSN EN 13244 SDR11 DN40,8mm
23	Žebříková stupadla
24	Pórorošty umělohmotné (popř. nerez)

Čerpací šachta, včetně všech průchodů, a spoje jednotlivých dílců celého systému jsou vodotěsné dle ČSN 75 6909.
Nádrž podléhá zkoušce vodotěsnosti

ING. JAN HANUŠ 22144
POD SVĚTLOU HOROU 34
54224 SVOBODA N. ÚPOU

JTSK

BPV

ZODP. PROJEKTANT: Ing. Jan Hanuš	VYPRACOVAL: Mgr. M. Hanušová	KONTROLA: Ing. Jan Hanuš	ING. JAN HANUŠ STAVBY VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A KRAJINNÉHO INŽENÝRSTVÍ IČO 70913595
KRAJ: STŘEDOČESKÝ	KATASTR. ÚZEMÍ: ROZTOKY		
INVESTOR: Město Roztoky, nám. 5. května, 25263 Roztoky, IČ 00241610			STUPEŇ: DSP
NÁZEV AKCE: **SPLAŠKOVÁ KANALIZACE** Třebízského ulice - ROZTOKY			DATUM: 07/2013
			MĚŘÍTKO: 1 : 25
NÁZEV PŘÍLOHY: ČERPACÍ STANICE			ČÍSLO PŘÍLOHY: D.2.2
			ČÍSLO VÝTISKU:

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz